


1. 향온향습기 교체 전·후 구성도

① 교체 전 향온향습기 구성 (상부토출 덕트형 향온향습기 4 대)


2 대씩 1 개조로 구성되어 하나의 덕트를 공유하는 구조, 운전은 **2 대(20RT * 2) 만 가능**

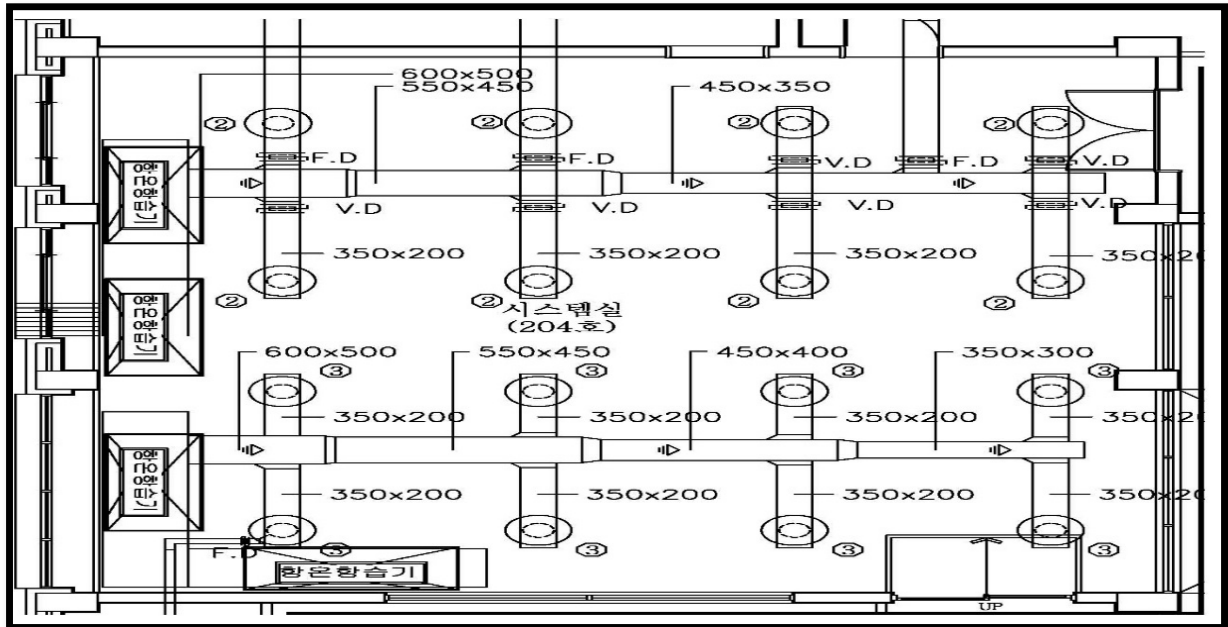


② 교체 후 향온향습기 구성 (상부토출 덕트형 향온향습기 2 대, 상향식 향온향습기 1 대)


총 3 대를 설치하며, **3 대(20RT * 3) 모두 정상 운전이 가능**하도록 구성

기존 덕트를 재사용하여 향온향습기 교체 후 신규 제품과 연결·설치한다.

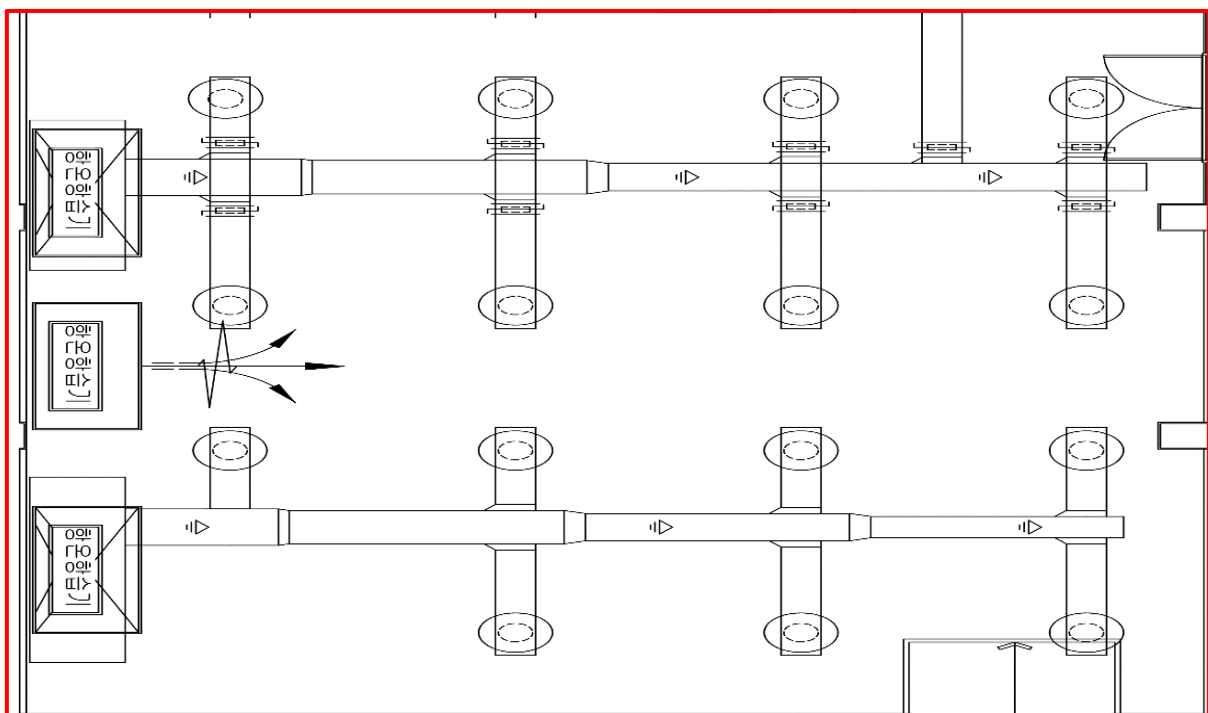

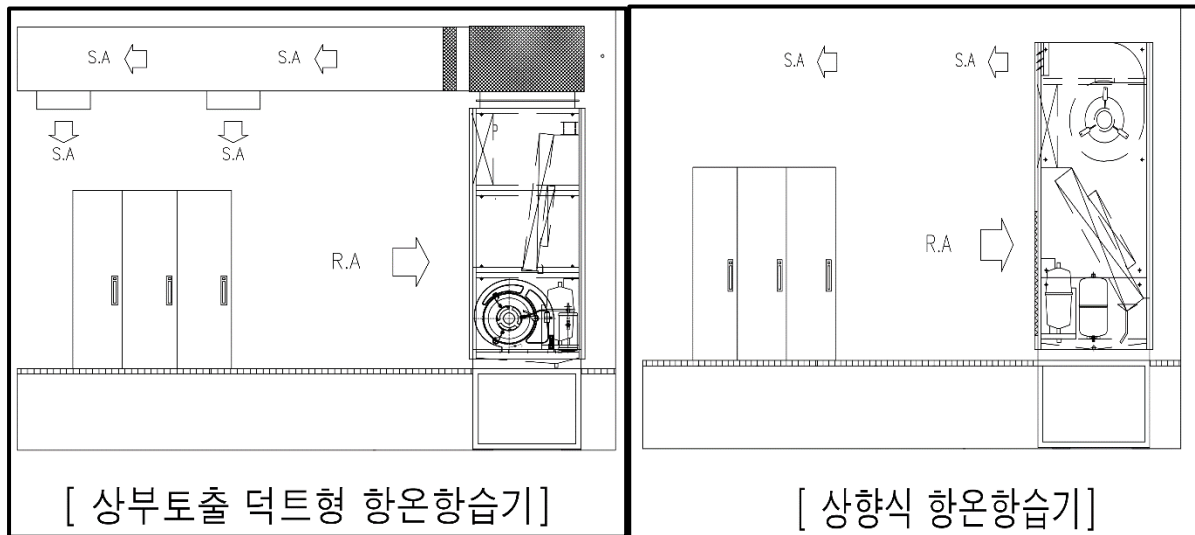

③ 교체 전 실외기 배치(10RT 구형 실외기 8 대 설치)

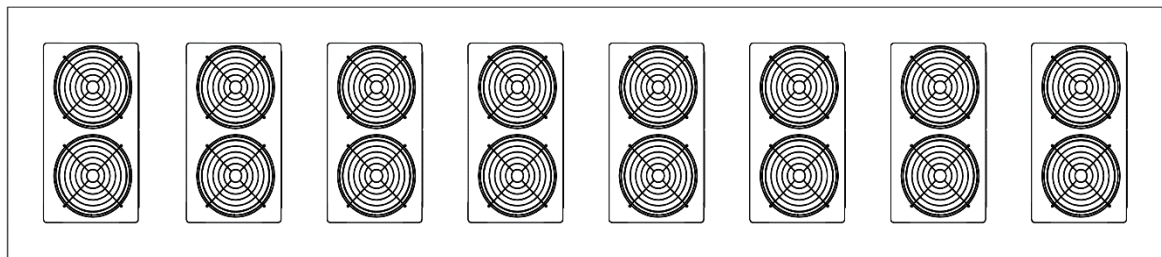

④ 교체 후 실외기 배치(10RT 신형 실외기 6 대 설치)

